


(導管) 第8表 主要導管図

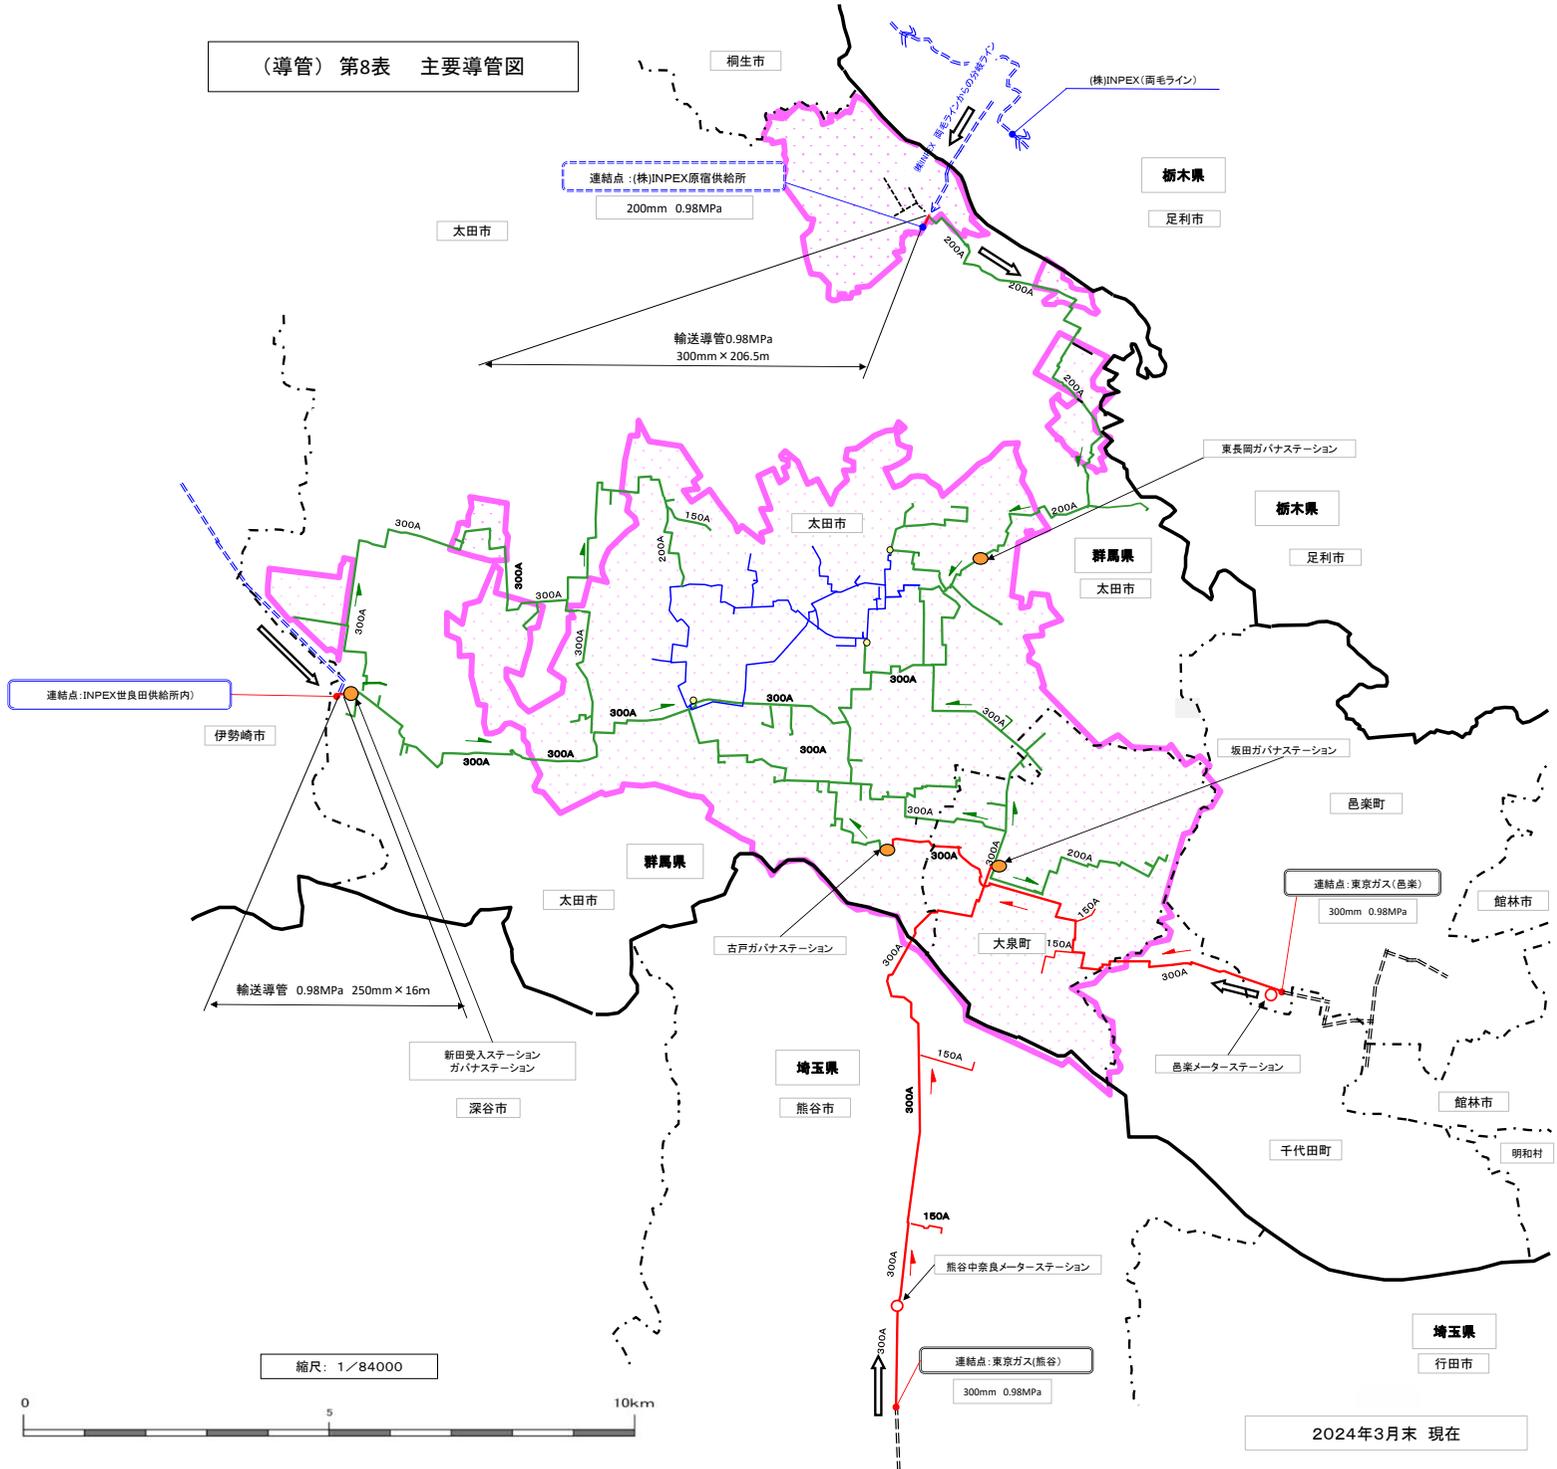

凡例			
	連絡点: 熊谷、島業 (東京ガス)		供給区域
	連絡点: 伊勢崎、深谷 (伊勢崎ガス)		輸送導管 (標準使用圧力: 0.98MPa)
	メーターステーション		中圧導管 (標準使用圧力: 0.98MPa, 0.80MPa, 0.60MPa)
	ガバメーターステーション		中圧導管 (上記以外)
	主要ガバナメーターステーション		輸送導管計画 (最高使用圧力: 0.98MPa)
	県境、市町村境		中圧導管計画 (標準使用圧力: 0.98MPa)
	他事業者の高压導管 (熊谷石油開発株式会社)		他事業者の中圧導管 (東京ガス)